


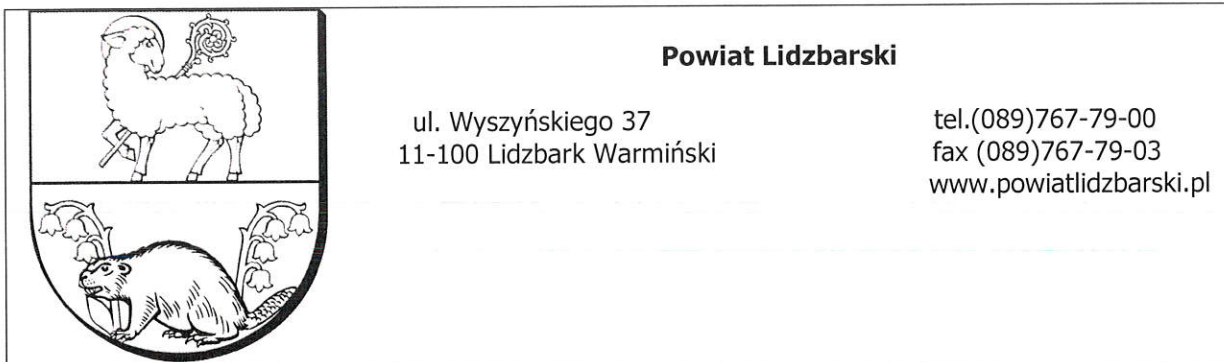

Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel.(089)767-79-00
fax (089)767-79-03
www.powiatlidzbarski.pl

PŚZ.272.1.2017

Lidzbark Warmiński, dnia 09.01.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „**WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU LIDZBARSKIEGO**”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie czy 120 miesięczny termin gwarancji obejmuje tylko montaż opraw, czy także same oprawy (gwarancja producenta to 36 m-ce)?

Odp. 120 miesięczny termin gwarancji dotyczy zarówno opraw oświetleniowych jak i montażu.

Pytanie nr 2

Część opraw produkowanych jest na zamówienie dot. przede wszystkim opraw nad tablice termin, oczekiwania ok. 3 m-cy. Co stawia pod znakiem zapytania termin wykonania robót w ciągu 21 dni.

Odp. Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia do 21 dni.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie projektu umowy.

Odp. Projekt umowy sprzedaży systemów oświetleniowych zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Pytanie nr 4

Okres gwarancji - wg. specyfikacji wynosi 10 lat, natomiast w praktyce maksymalny okres gwarancji jaką udzielają producenci opraw LED to 5 lat, czy zamawiający przewiduje zmianę okresu gwarancji czy ofertę cenową dostosować do 10-letniego okresu gwarancji?

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany okresu gwarancji. Proszę dostosować produkty i cenę do 10-letniej gwarancji producenta.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający przewiduje zastosowanie zamienników podanych parametrów opraw tak aby moce (W) nieznaczco różniły się od podanych (zamiast 2x41W będzie 2x36W) natomiast wydajność świetlna (lm) kompatybilna z podanymi w audycie; proszę o podanie parametru wydajności świetlnej wymienionych w audycie lamp;

Odp. Zgodnie z SIWZ, oprawy mogą mieć mniejszą moc o ile zapewnią spełnienie parametrów wymaganych przez normę oświetleniową dla poszczególnych typów pomieszczeń.

Pytanie nr 6

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1 500 000 PLN (minimalna wartość dla jednego zadania lub wszystkich zadań łącznie) . Taki zapis w sposób rażący ogranicza konkurencję. Postępowanie jest podzielone na pięć części, które różnią się od siebie ilością opraw i zakresem zamówienia. Zamawiający stawiając jeden wymóg zarówno dla najmniejszej części jak i wszystkich razem uniemożliwił udział w postępowaniu małym firmą, które mogłyby zrealizować jedną część. Ponadto roboty z zakresu wymiany oświetlenia w budynkach nie są obarczone wysokim ryzykiem. Wobec powyższego wnioskuje o zmianę wartości posiadanej polisy OC do kwoty 500 000,00 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości polisy ubezpieczeniowej na 500 tys. zł. W ocenie Zamawiającego prace przy instalacji elektrycznej są obarczone wysokim ryzykiem. Wymiana oświetlenia będzie miała miejsce w budynkach użyteczności publicznej o znacznej wartości.

Pytanie nr 7

Prosimy o określenie czy w placówkach występuje instalacja elektryczna:

- a. dwużyłowa
- b. trzyżyłowa
- c. mieszana (dwużyłowa i trzyżyłowa)

Odp. Rodzaj instalacji elektrycznej:

- Placówka A - układ TN-C ,

- Placówka B - układ TN-C częściowo, inny: częściowo stary system
- Placówka C - układ TN-C,
- Placówka D - układ TN-C,
- Placówka E - układ TN-CS

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby nowoprojektowane oprawy miały klasę szczelności minimum IP44? Dzięki takiej szczelności w sposób znaczący będzie można ograniczyć wnikanie do opraw owadów, co jest niezwykle istotne przy wieloletniej eksploatacji. Ponadto, warto zaznaczyć, iż placówki są zlokalizowane w pobliżu dużych przestrzeni zielonych.

Odp. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie nowoprojektowane oprawy miały klasę IP44.

Pytanie nr 9

W zestawieniach opraw nie ujętych w DIALux występują oprawy typu DOWNLIGHT. Prosimy o informacje czy są to oprawy natynkowe czy podtynkowe?

Odp. Ujęte oprawy są natynkowe.

Pytanie nr 10

Czy w przypadku kiedy przed wymianą starych opraw któreś z nich nie działa z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej (np. nie dochodzi faza) to czy naprawa tego jest po stronie Zamawiającego? Ma to duże znaczenie, gdyż po zamontowaniu nowej oprawy nie będzie ona działać.

Odp. Zamówienie nie dotyczy naprawy istniejącej instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 11

Czy w zakresie zamówienia jest również odtworzenie sufitów (uzupełnianie tynków i malowanie) po starych oprawach? Jeśli tak, to czy całego pomieszczenia czy tylko fragmentu przy oprawie?

Odp. W zakresie zamówienia jest uzupełnienie dziur białym gipsem lub gładzią gipsową, które ewentualnie zostaną odsłonięte. W zakresie nie ma malowania.

Pytanie nr 12

Zamawiający wymaga, aby oferent wykonał minimum jedną dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych w budynku użyteczności publicznej. Jednak Zamawiający nie podał minimalnej kwoty tej dostawy. Prosimy o doprecyzowanie tego warunku.

Odp. Zamawiający nie określa minimalnej kwoty dostawy wraz z montażem opraw oświetleniowych w budynku użyteczności publicznej.

Pytanie nr 13

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył Plan Rozmieszczenia Punktów Oświetleniowych wraz z obliczeniami w programie DIALux. Prosimy o informację czy parametry dotyczące współczynnika konserwacji, wysokości płaszczyzny pracy, współczynnika odbicia światła od: sufitu, ścian, podłogi powinny być takie same jak w załączonej dokumentacji do przetargu, aby można było porównać obliczenia?

Odp. Prosimy o zastosowanie takich samych parametrów.

Pytanie nr 14

Czy składając ofertę na całość przedmiotu zamówienia, obejmującą realizację 5 zadań można wnieść jedno wadium, w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 17.000 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na jedno wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Pytanie nr 15

Proszę o potwierdzenie, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę opraw w stosunku 1:1 (bez zmiany lokalizacji i bez zmiany ilości opraw montowanych w stosunku do ilości opraw demontowanych)

Odp. Zamawiający nie potwierdza, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę opraw w stosunku 1:1 (bez zmiany lokalizacji i bez zmiany ilości opraw montowanych w stosunku do ilości opraw demontowanych). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświetlenie, które będzie spełniało obowiązujące normy. Oprawy mogą być przesuwane, ale bez ingerencji w instalacje elektryczną w ścianach.

Pytanie nr 16

Proszę o potwierdzenie, iż oprawy wymienione w tabelach pomieszczeń i opraw nieujętych w DIALux (załączniki A_3, B_3, C_3, D_3 i E_3) zostały dobrane tak, aby w poszczególnych pomieszczeniach średnia wartość natężenia światła, równomierność i oślnienie były zgodne z Polską Normą PN-EN 12464-1.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż oprawy wymienione w tabelach pomieszczeń i opraw nieujętych w DIALux (załączniki A_3, B_3, C_3, D_3 i E_3) zostały dobrane tak, aby w poszczególnych pomieszczeniach średnia wartość natężenia światła, równomierność i oślnienie były zgodne z Polską Normą PN-EN 12464-1.

Pytanie nr 17

Proszę o skrócenie wymaganego, minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 120 miesięcy do okresu 60 miesięcy, czyli takiego, na jaki udzielają gwarancji producenci opraw oświetleniowych LED. Ponadto proszę o wyłączenie z tego okresu gwarancji opraw oświetlenia awaryjnego, na który udzielana jest gwarancja 2 letnia (z uwagi na zamontowane akumulatory). Przy braku z Państwa strony zgody na zaproponowaną zmianę proszę o wskazanie producenta opraw oświetlenia ogólnego i producenta opraw oświetlenia awaryjnego, którzy udzielają na swoje produkty co najmniej 120 miesięcznego okresu gwarancji, gdyż z naszego doświadczenia wynika, iż nie ma na rynku dostępnych produktów z tak długą gwarancją fabryczną.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na skrócenie wymaganego minimalnego okresu gwarancji.

Pytanie nr 18

Zgodnie z punktem 7.3.3 SIWZ:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum

jedną dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych w budynku użyteczności publicznej. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, iż jedna dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych w budynku użyteczności publicznej o całkowitej wartości 4.900 zł brutto zostanie uznana jako potwierdzająca spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Odp. Zamawiający nie określa minimalnej kwoty dostawy wraz z montażem opraw oświetleniowych w budynku użyteczności publicznej.

Pytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie, iż nowe oprawy oświetlenia awaryjnego mają być zamontowane w miejscu demontowanych starych opraw oświetlenia awaryjnego i mają zostać podłączone do istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego, bez jej przedłużania lub skracania.

Odp. Nowe oprawy oświetlenia awaryjnego mają być zamontowane w miejscach obecnie występujących opraw z oświetleniem awaryjnym.

Pytanie nr 20

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku, kiedy przed wymianą starych opraw którejkolwiek z nich nie działała z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej (np. nie dochodzi faza) to czy naprawa tego jest po stronie Zamawiającego?

Odp. W zakres zamówienia nie wchodzi naprawa istniejącej instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 21

Proszę o precyzyjne określenie co ma być zrobione z miejscami po demontażu starych opraw, w przypadku, gdy nowa oprawa będzie mniejsza niż oprawa zdemontowana, gdyż brak jest w SIWZ jakichkolwiek informacji na ten temat lub proszę o potwierdzenie, że nic nie należy w tych miejscach robić (mamy na myśli wymagany zakres prac budowlanych poinstalacyjnych).

Odp. W zakresie zamówienia jest uzupełnienie dziur białym gipsem lub gładzią gipsową, które ewentualnie zostaną odstonięte.

Z poważaniem

STAROSTA

Jan Harhaj

