


PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE

KONDYGNACJA „-1”

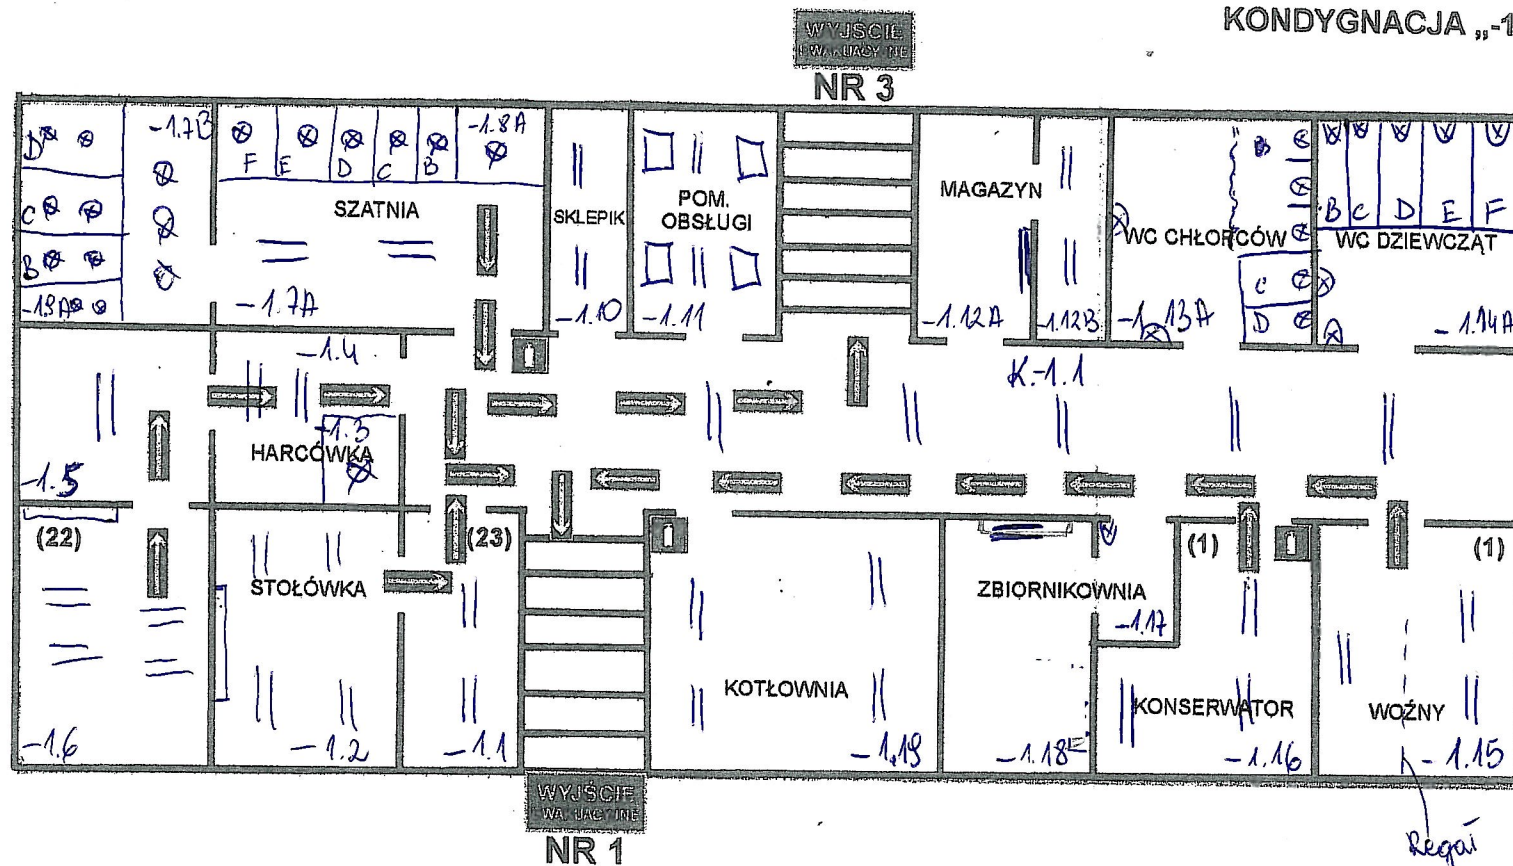

LEGENDA

- Gaśnica
- Hydrant wewnętrzny
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Kierunek ewakuacji
- (X) Liczba osób w pomieszczeniu


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 47

TELEFONY ALARMOWE	
112	998
119	997
110	999

PARTER

PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE

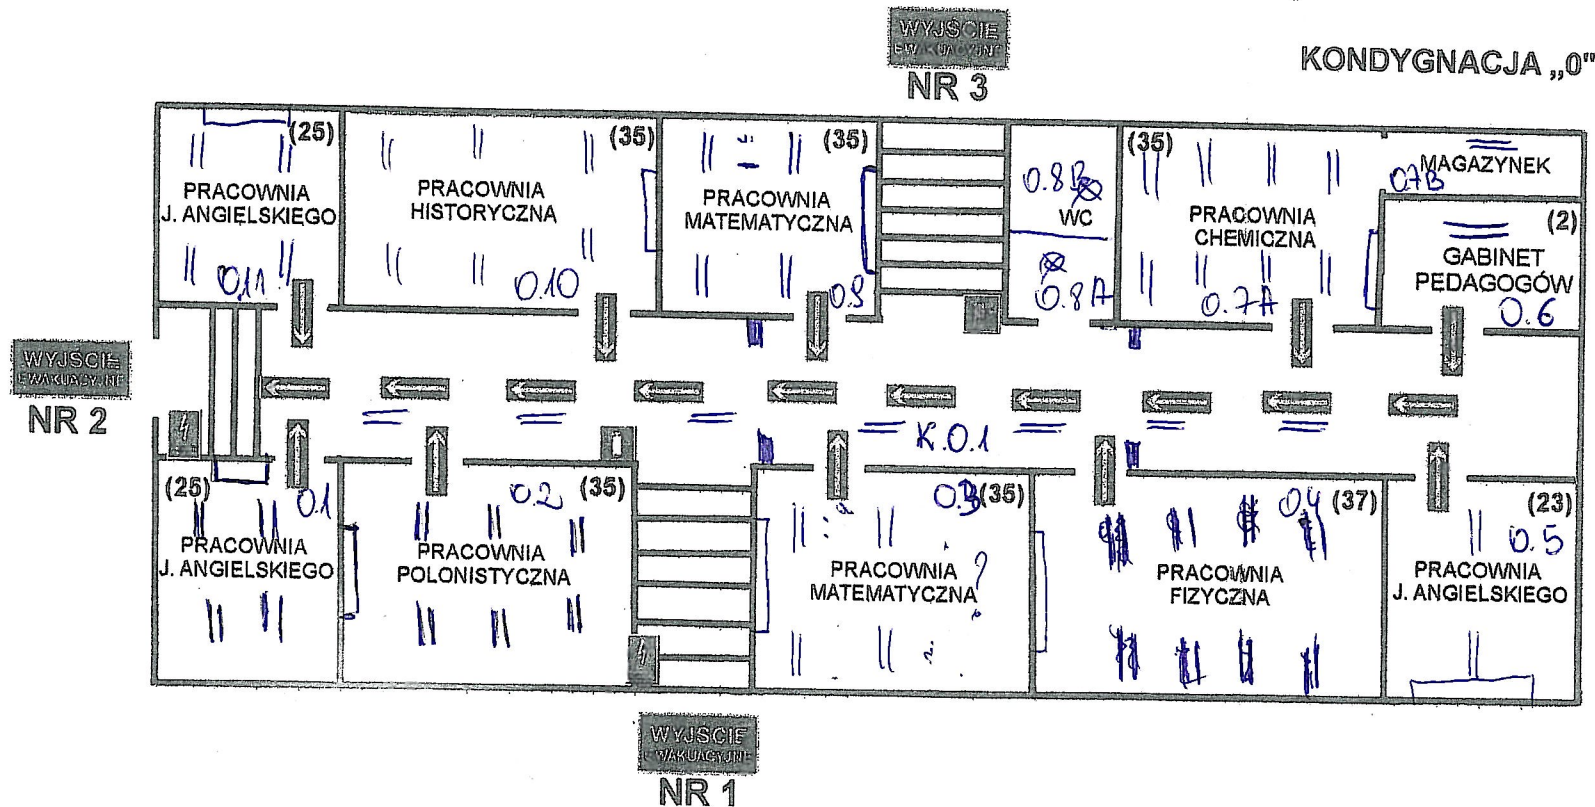

LEGENDA

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
-  Kierunek ewakuacji
-  (X) Liczba osób w pomieszczeniu


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 287

TELEFONY ALARMOWE	
112	998
119	997
110	999

PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE

KONDYGNACJA „+1”

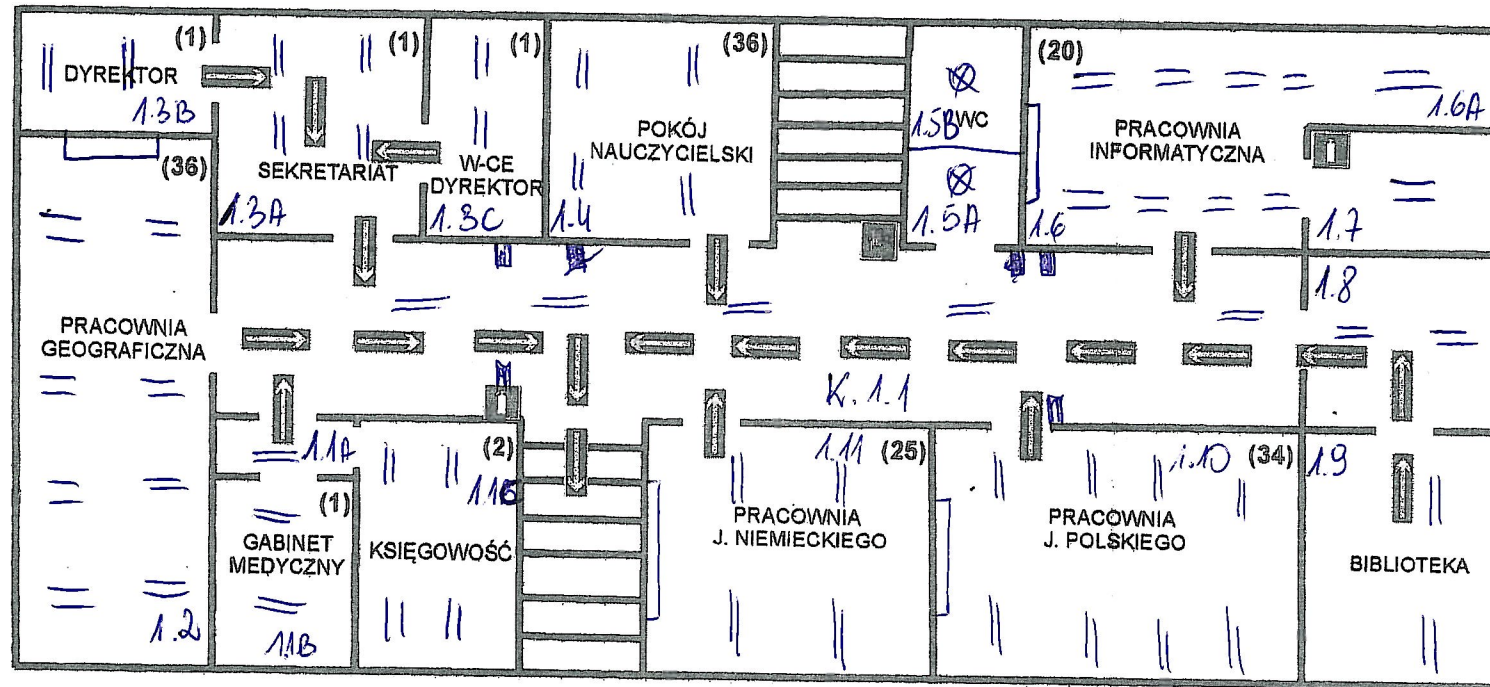


LEGENDA

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu


 Kierunek ewakuacji

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 157

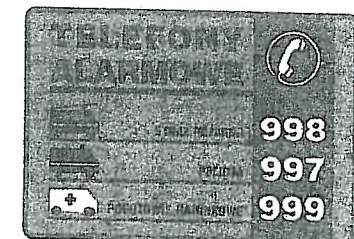

PLAN EWAKUACJI


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE

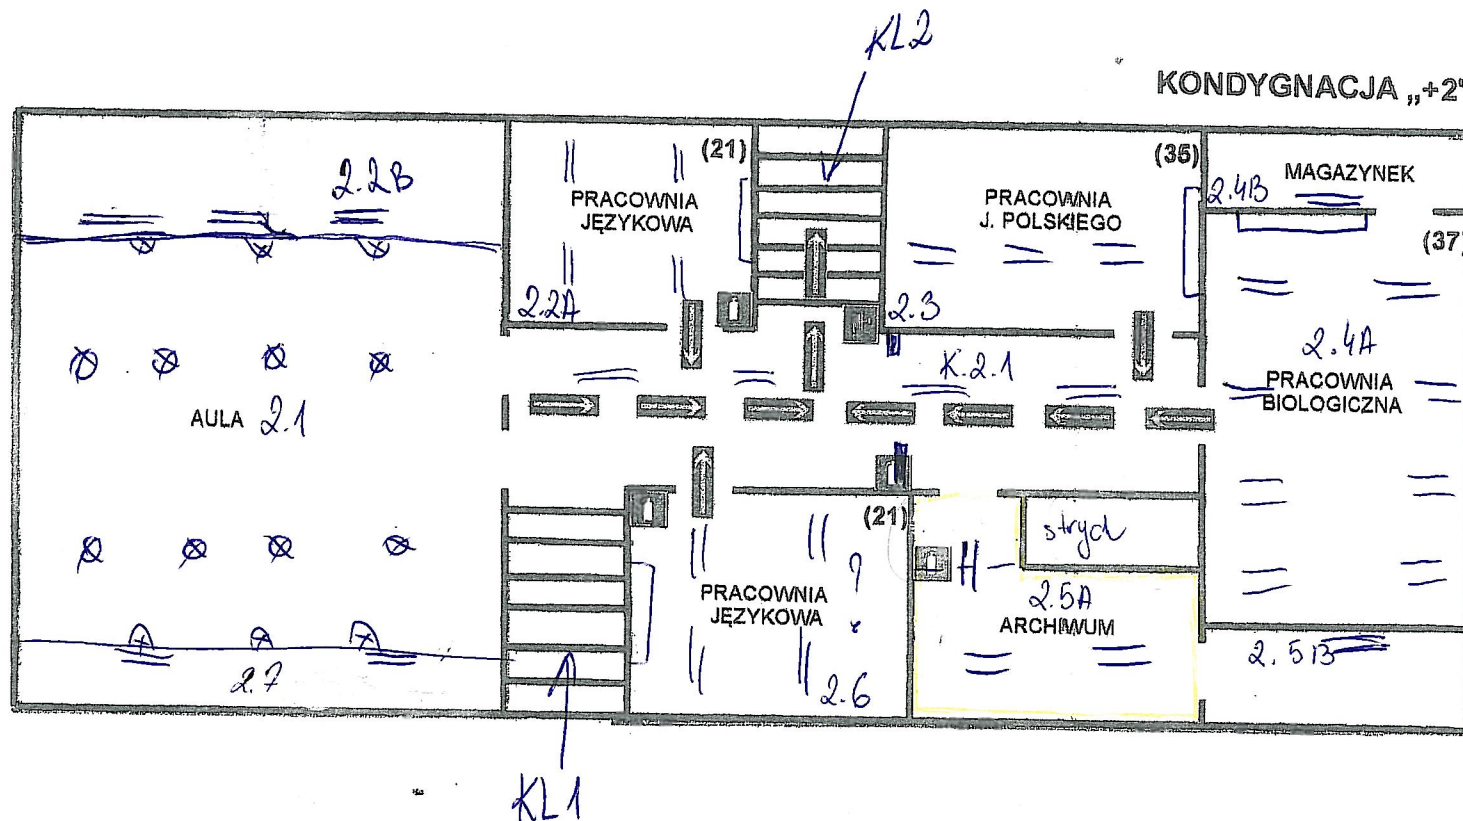

LEGENDA

- Gaśnica
- Hydrant wewnętrzny
- Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu
- Kierunek ewakuacji
- (X) Liczba osób w pomieszczeniu


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 114

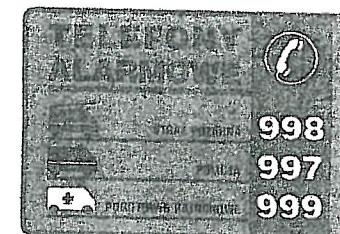

PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE
SALA GIMNASTYCZNA

KONDYGNACJA „-1”

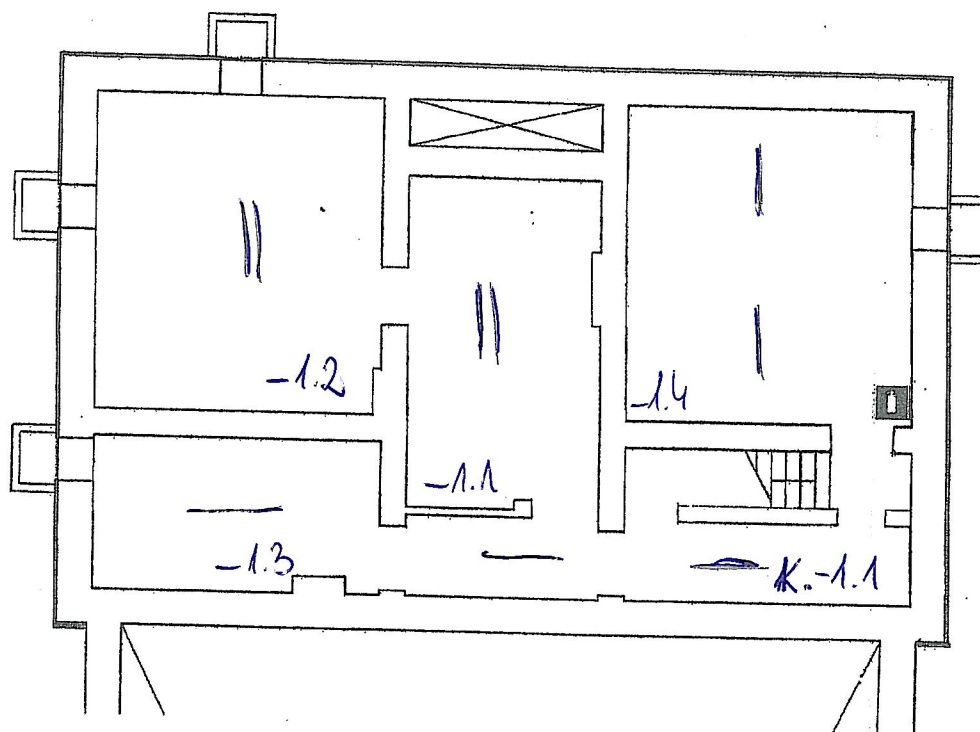

LEGENDA

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu

 Kierunek ewakuacji


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III

TELEFONY ALARMOWE	
NUMER POLICJI	998
NUMER POŻAR	997
NUMER RATUNKU	999

PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE
SALA GIMNASTYCZNA

KONDYGNACJA „0”

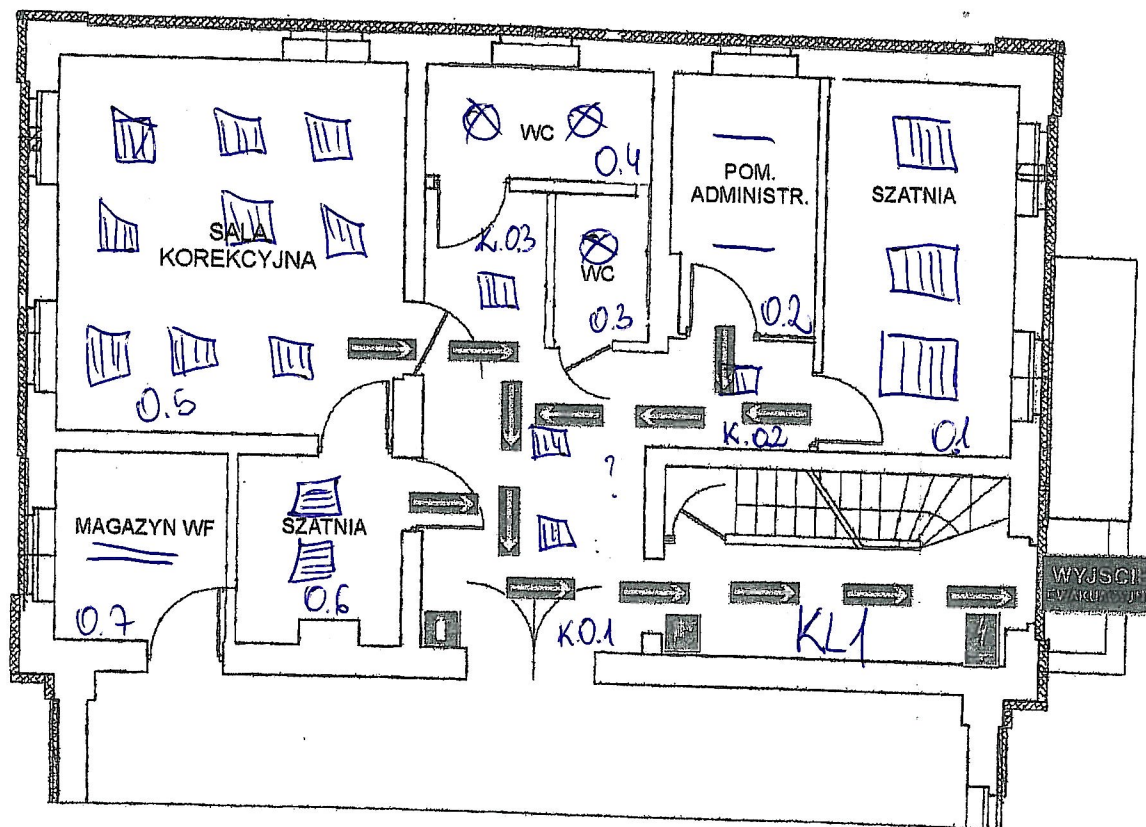


LEGENDA

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 Kierunek ewakuacji


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 50

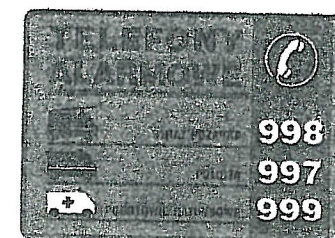

PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE
SALA GIMNASTYCZNA

KONDYGNACJA „0”

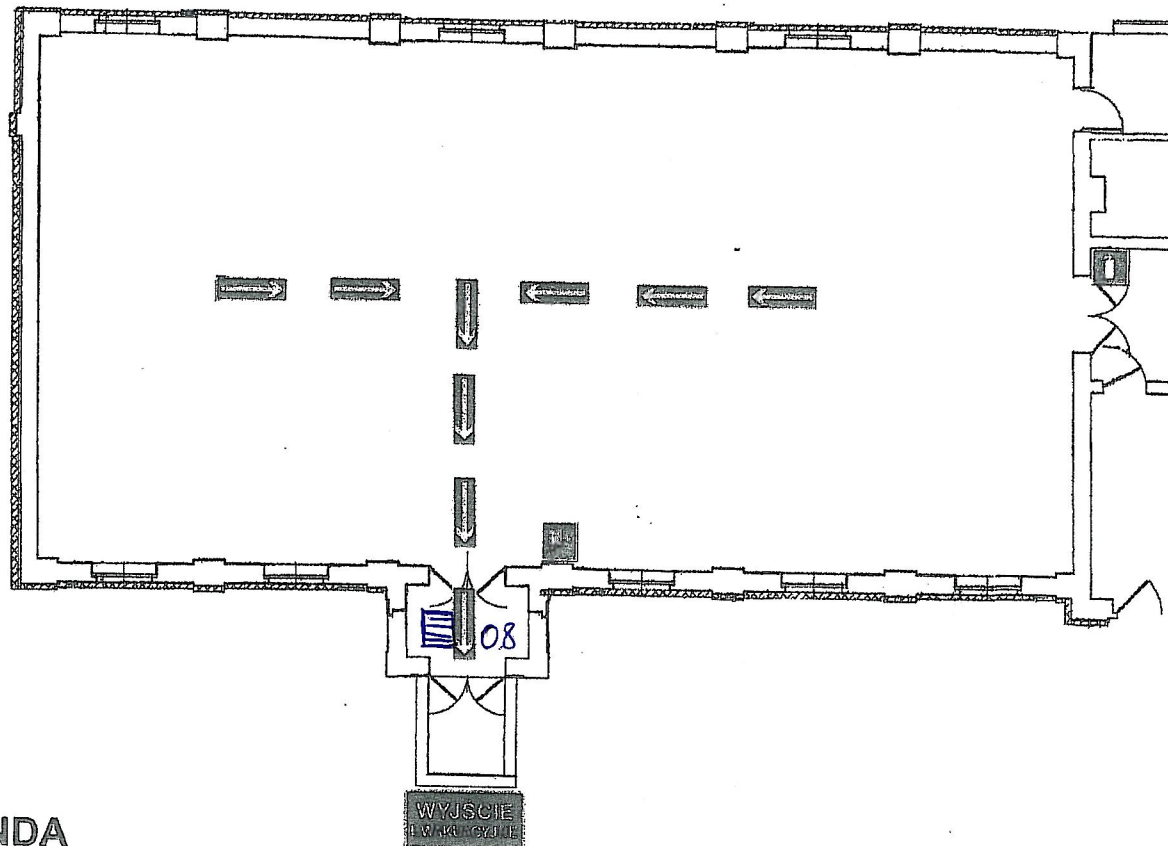

LEGENDA



Gaśnica



Hydrant wewnętrzny



Przeciwpozarowy wyłącznik prądu



Kierunek ewakuacji


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 50

TELEFONY WYKŁADOWE	
998	
997	
999	

PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE
SALA GIMNASTYCZNA

KONDYGNACJA „+1”

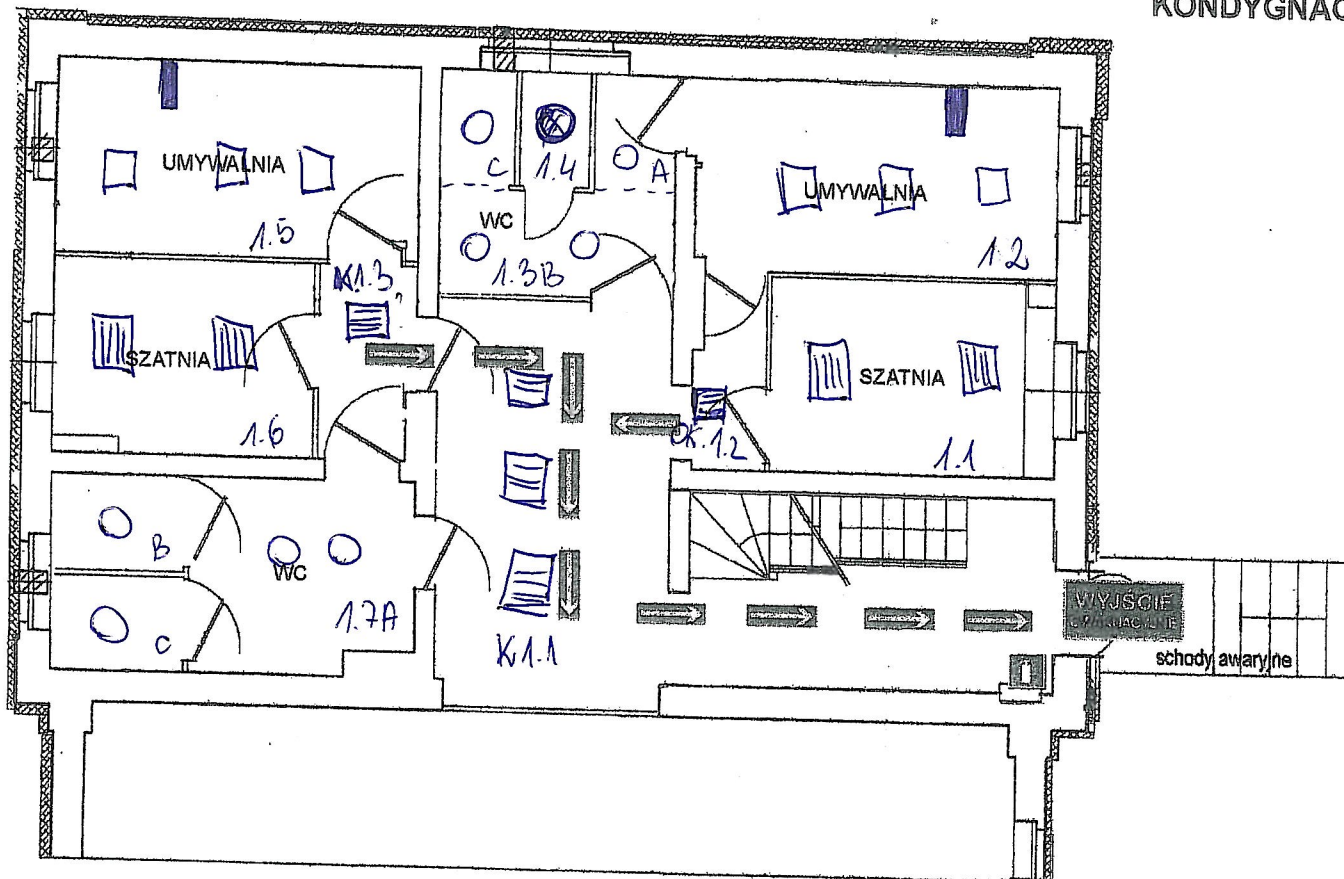


LEGENDA

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 Kierunek ewakuacji


KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 50

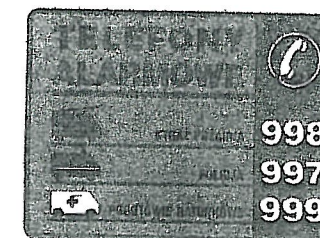

PLAN EWAKUACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ORNECIE
SALA GIMNASTYCZNA

KONDYGNACJA „+2”

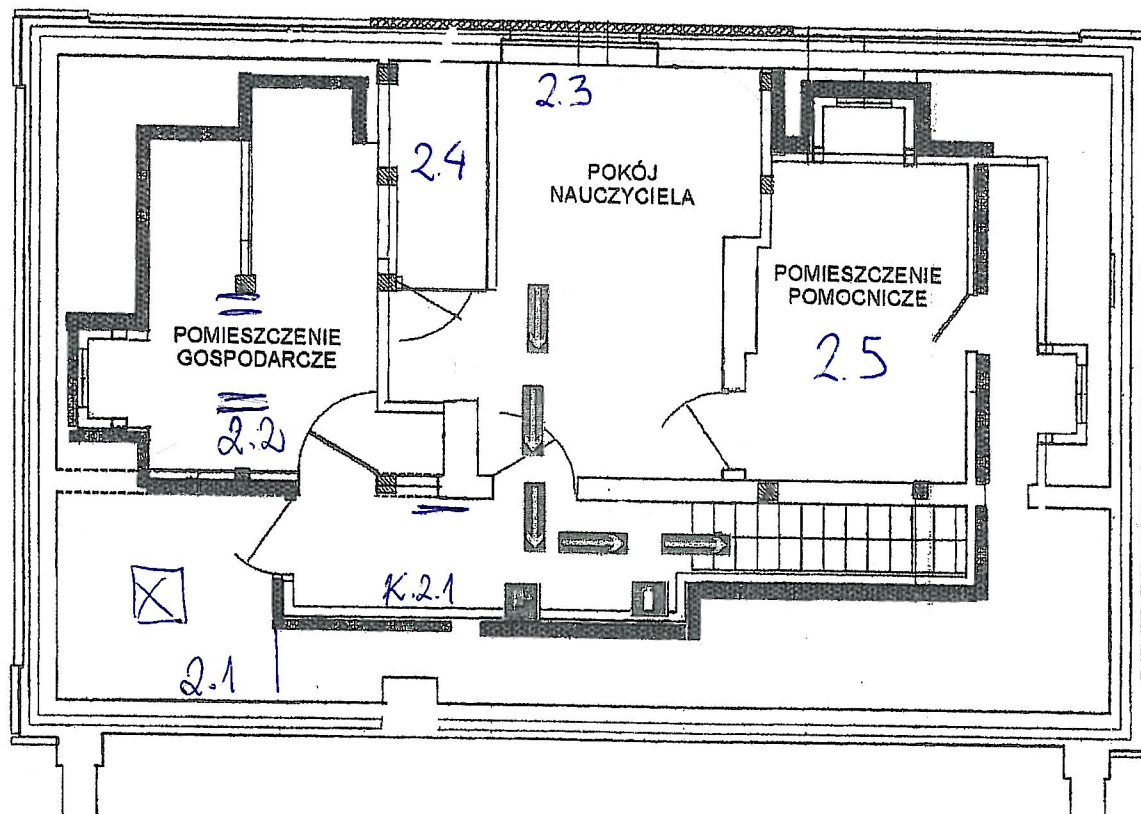

LEGENDA

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 Kierunek ewakuacji

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI - 1

